



Terminale di protezione



STRUMENTI E MISURE GEOTECNICHE
E STRUTTURALI

INDICE

Avvertenze	5
Applicazioni	6
Descrizione Generale	7
Modello e identificativo	8

Terminale di protezione



AVVERTENZE

Lo strumento deve essere utilizzato per la sola applicazione per cui stato costruito e progettato, OTR declina ogni responsabilità per un uso improprio della strumentazione.



Il terminale è adeguato per alloggiare cavi di strumenti passivi, non alimentati via rete;



Non inserire lo strumento di misura in liquidi che non siano acqua, non utilizzare in liquidi infiammabili od in presenza di gas potenzialmente esplosivi.



Non utilizzare lo strumento in acque in cui in atto una dispersione elettrica.



Utilizzare guanti di protezione durante l'utilizzo del cavo di misura. Evitare di maneggiare velocemente il cavo senza guanti.

Inoltre


- Non aprire lo strumento: per ogni riparazione rivolgersi al costruttore;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- Non eseguire i cablaggi della strumentazione con le mani umide o bagnate;
- Pulire la scatola dello strumento ed il relativo cavo con alcool o acqua, non utilizzare acetone o liquidi aggressivi per le materie plastiche o etichette;

Applicazione

Il terminale di protezione è utilizzato per proteggere i cavi di sensori letti in modo manuale (tramite readout unit manuale).



Descrizione generale

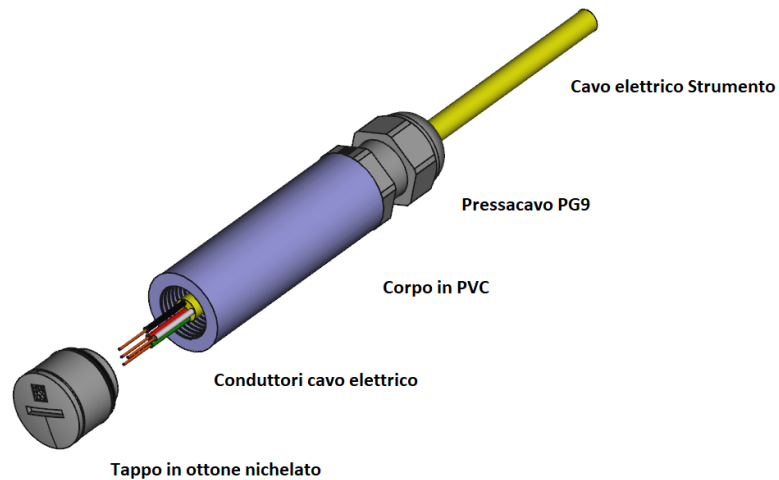

Procedere nel seguente modo:

- Inserire il cavo sguainato per circa 5 cm nel pressacavo;
- Posizionare il cavo in modo che i conduttori sguainati risultino di misura adeguata per:
 - o Eseguire una lettura con delle pinze ed uno strumento manuale;
 - o Poter richiudere il tappo senza intralci.
- Serrare con forza il pressacavo nella posizione adeguata (vedi punto sopra);
- Chiudere con il tappo frontale il terminale.
- Per la lettura di esercizio aprire e chiudere il terminale tramite tappo in ottone nichelato (non utilizzare più il pressacavo)

Modello e Identificativo

Ogni Giunta di protezione riporta una targhetta identificativa riportante:

- Anno di Produzione / Lotto.
- Giunty con 2 PG9 P/N 2019000
- Terminale protezione P/N 2019001

Specifiche Tecniche

Materiale	PVC / Ottone Cromato
Lunghezza Tubo	62 mm
Pressacavo	PG9 Ø cavi 4-8 mm